

ООО "АНВАЗ"



220036, . 3- , 4 , 18
./ 256-91-56, 231-70-83
/ 3012004417048 « », 226,
100171693, 14750199
E-mail: info@anvaz.by

- « ».

BY 100171693.002-2014

425511.003

2017 .

1.	3
2.	3
3.	4
4.	4
5.	10
6.	10
7.	10
8.	10
9.	11
10.	12
11.	12
12.	12
13.	13
14.	13
15.	14
16.	14
1.....	15

) - « - » (-)

1

1.1
 1.2) ; , , ,
) ; , , ; ,
) ; , , ; ,
) ; , ; ,
) ; , ; ,
) ; , ; ,
) ; , ; ,
 1.3) ; , , , ,

2

2.1 24 ,
 11.16.02-2007,
 2009/013/BY. 2.1.

2.1	20,4 26,4 .
	50 .
« »	200 .
	30 .
	96
	3 .
	5 .
,	6
« »	8
:	
	1000 .
	1,8 .
14254.	IP41
	7500 .
	+1 40 °
()	-50 50°
,	0,01 1000 .

3.1

		-
425532.001	-02	1 .*
425532.002	-02 ()	*
425532.002-05	() -03	*
467123.001	-02	*
425511.003		1 .

* -

4

4.1

-02

(), ,

-02

- ;

- ;

- ;

- « » « »;

- ;

- ;

- .

• ;

• ;

• ;

• ;

• ;

• ;

• ();

• ;

• .

3000

(256).

-02

24 ±15%.

, - 0,3 .

().

- 3,5 .

425×355×90 .

4.2

-02 ()

-02

« » ().

-02

8- () ;

6 (4)* () ;

2 (4)* ;

(18 22) ; 20-

5) ; (0,5

-02

() ;

1 (1);

2 (2)*;

(3);

(4);

« » (4) 5 ;

RS-485. 2-

21 27 .

3 -02: 24 .

-02

(4.1).

4.1.

V1	(1)	- 8 .	1	
		- 6 .	2	
		- 2 .	3	
			4	
V2		- 6 .	1	1-
		- 6 .	2	2-
		- 4 .	3	
			4	
V3		- 6 .	1	1
		- 6 .	2	2
		- 4 .	3	
			4	

- () ;
 - () ;
 - .

*

-02.

4.2.

,	20,4 26,4
	RS-485
RS485, :	1000
-02,	0,025
- -02	29
-	16
	4
,	0,016
, :	
- 24 ,	3
- 120 ,	3
,	19
() « »	0,0055
() « »	
(2-)	0,015
() « »	0,1
() « »	0,003
() « » (0,0018
1-)	0,0055
() « »	
14254	IP41
	()
,	300×180×80
,	1,5

VD6.

	(RS485,
1	.

:

XS1	+24 ();
XS2	1 2, 24 , () ;
XS3	A, B RS485;
XS4- XS6	1- 3 ().
XS8- XS11 XS14- XS17	(.)
XS12, XS13, XS18, XS19,	, , 24 (4)
XS20	() ;

- SB1 «Reset»;

4.11

-03 ()

« »
1 2,

« ».

4.3.

-03().

/		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		(.)
8) 1 2 (5 .

».


«

« » (1

-02)

« » -8

« ».

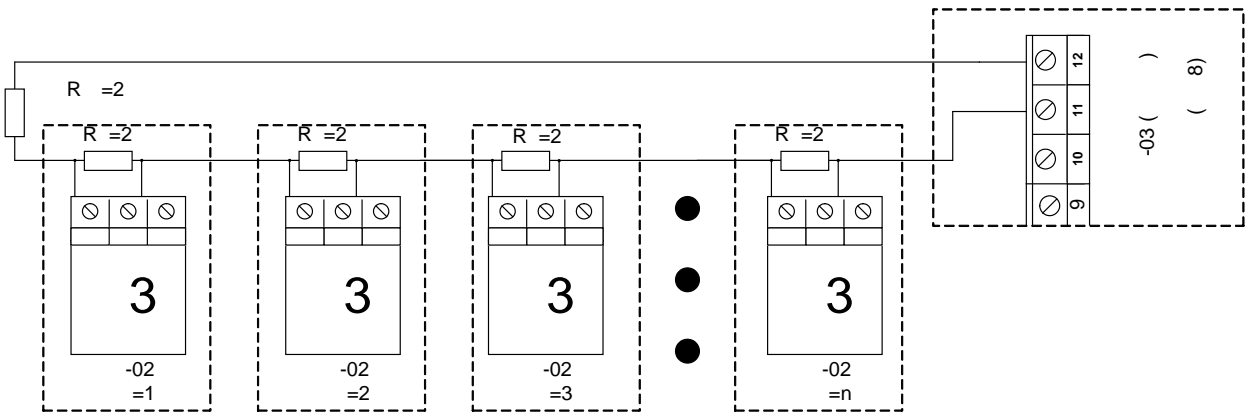

3
-03 ().

4.4

-02

-02.

2

-

(cos↔| 0,6).

()

().

4.4.

4.4

	±24
-	2
-	0
-	0,1
-	5
-	250
-	0,6
-	(cos↔ 0,6)
-	
	1.5
	300×180×80

().

, , 1,5.

300×180×80.

5

5.1

12.2.007.

5.2

- 01

12.2.007.

5.3

5.4

5.5

5.6

181-2009,

427-2012.

6

6.1

6.2

6.3

7

7.1

7.2

7.3

0.5

7.4

-

-

-

-

7.5

7.6

7.7

-02

-

-

-

«

-

-

-

,

,

,

,

)

).

8

8.1.

8.2

8.3

8.4.

8.5.

8.6.

8.7

A 01 / 12 / 01 11 : 22 : 59

N : 001 A : 12 / 01 K : 001

ПОЖАР ИП!

(«А» -
).
(/ /) (: :),
(« » -

8.8

-

-

-

8.9

9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

-

-

9.6

1()

15150:

5° 40° ;

80%

25° .

100 .
0.5 .

9.7

5 .

10

,

10.1

«	24 .	24 .
»		

11

11.1

,
425511.003.

11.2

316-2011

«

».

12

()

12.1

24

12.2.

6

12.3.

-

(15),

12.4

()

: 220036,
18, ./ 256-91-55(56), 231-70-83.

, . 3- , 4 , 29,

12.5

:

BY 100171693.002-2014,

.

14

14.1

- (,): ();
- (,) ; ();
- ;
-

,

16

16.1 2009/013/BY,
 BY/112 02.01. 033 00139. 17.06.2013 . 16.06.2018 .
 : «
 »
 , BY/112 033.01.

16.2 ISO 9001-2009,
 BY/112 05.01. 031 04050. 16.03.2015 . 16.03.2018 .
 : « »
 BY/112 031.01.

16.3 004/2011, 020/2011.
 BY/112 11.01. 004 033 00008.
 18.03.2016 . 13.03.2021 . :
 « »
 ,
 BY/112 033.01.

/

00/00	07		
00/00	9	220	,
	10	220	.

/

0x/00	9	220	() ,
	10	220	
0x/00	43,44		
0x/00	00		
0x/01...07	00		1
	02	!	1
	03	!()	1
	01		1

: 0x - () ;
 - ;
 - ;

/

0x/09	00		9
	02	!	9
	03	!()	9
	01		9
0x/10		10	
0x/11		11	
0x/12		12	
0x/13		13	
0x/14		14	

: 1) 0x - () ;
 2) , 10...14 ;
 9.

/

0x/15	15
0x/16	16
0x/17	17
0x/18	18
0x/19	19
0x/20	20

: 1) 0x – () ;
 2) , 15...20
 9 .

!

1. , , !
2. !
3. -