

#### 4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

На устройство установлен гарантыйный срок 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при покупке устройства у авторизованного дилера предприятия-изготовителя.

Список авторизованных дилеров размещается на сайте завода-изготовителя [www.argus-spectr.ru](http://www.argus-spectr.ru).

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при представлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства у одного из авторизованных дилеров.

4.4 Гарантные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантного срока будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантыйный срок продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО "АРГУС-СПЕКТР"

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: [mail@argus-spectr.ru](mailto:mail@argus-spectr.ru)

[www.argus-spectr.ru](http://www.argus-spectr.ru)

09.06.2021



Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

#### Модуль входной магнитоконтактный радиоканальный

МВ1-ПРО

Паспорт

СТФВ.425113.012 ПС

Ред. 1.2

#### 1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Модуль входной магнитоконтактный радиоканальный МВ1-ПРО предназначен для приёма извещений по входному шлейфу сигнализации от извещателей пожарных с выходными контактами реле на замыкание или от различных датчиков состояния системы пожарной сигнализации и пожаротушения.

1.2 Модуль имеет встроенный магниточувствительный элемент (геркон или другой элемент, выполняющий эту функцию, далее – "контакт") и вход для подключения пожарного или технологического шлейфа сигнализации (ШС).


1.3 Расстояние срабатывания контакта в МВ1-ПРО – не менее 5 мм, расстояние размыкания – не более 15 мм (для цилиндрического магнита из комплекта поставки в месте расположения указателя на корпусе МВ1-ПРО).



1.4 Для обмена информацией с приёмно-контрольным устройством используется радиоканал. Рабочая частота находится в диапазоне 866-868 МГц (литера А); 864-865; 868,0-868,2; 868,7-869,2 МГц (литера С).

1.5 Основной источник питания – литиевая батарея с номинальным рабочим напряжением 3,0 В и ёмкостью 1,2 А·ч (тип CR123A).

Резервный источник питания – литиевая батарея с номинальным рабочим напряжением 3,0 В и ёмкостью 0,24 А·ч (тип CR2032). Батареи поставляются уже установленными в устройство. Для включения устройства необходимо вынуть изолирующую ленту:

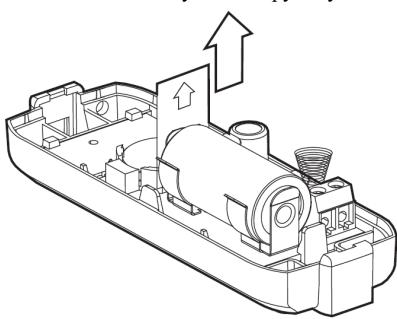

1.6 МВ1-ПРО сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 150 Гц при максимальном ускорении 1 g;
- импульсный удар (механический) – с ускорением до 150 м/с<sup>2</sup>;

– температура окружающей среды – от -30 до +55 °C;

– относительная влажность – до 93 % при 40 °C.

1.7 Средний срок службы – не менее 8 лет.

1.8 Габаритные размеры – 109x30x37 мм.

1.9 Масса – не более 0,2 кг.

#### 2 Комплектность

2.1 Комплектность МВ1-ПРО соответствует таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол.
СТФВ.425113.012	Модуль входной магнитоконтактный радиоканальный МВ1-ПРО Комплект принадлежностей: Крышка с магнитом Основание (для магнита) Извещатель ИО102-2 (магнит и геркон) Резистор 5,6 кОм Батарея литиевая CR123A (установлена в устройство) Батарея литиевая CR2032 (установлена в устройство) Памятка по применению Паспорт	1 шт.
СПНК.433673.004		1 шт.
СПНК.731147.132		1 шт.
СТФВ.425113.012 ПС		1 шт.

#### 3 Свидетельство о приемке

##### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

1.4 Для обмена информацией с приёмно-контрольным устройством используется радиоканал. Рабочая частота находится в диапазоне 866-868 МГц (литера А); 864-865; 868,0-868,2; 868,7-869,2 МГц (литера С).

1.5 Основной источник питания – литиевая батарея с номинальным рабочим напряжением 3,0 В и ёмкостью 1,2 А·ч (тип CR123A).

Резервный источник питания – литиевая батарея с номинальным рабочим напряжением 3,0 В и ёмкостью 0,24 А·ч (тип CR2032). Батареи поставляются уже установленными в устройство. Для включения устройства необходимо вынуть изолирующую ленту:

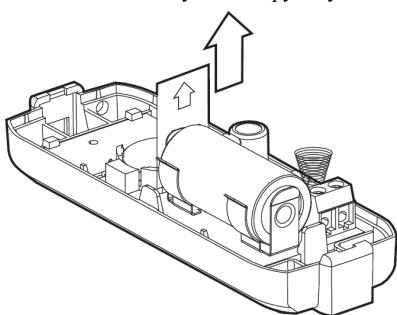

1.6 MB1-ПРО сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 150 Гц при максимальном ускорении 1 g;
- импульсный удар (механический) – с ускорением до 150 м/с<sup>2</sup>;
- температура окружающей среды – от -30 до +55 °C;
- относительная влажность – до 93 % при 40 °C.

1.7 Средний срок службы – не менее 8 лет.

1.8 Габаритные размеры – 109x30x37 мм.

1.9 Масса – не более 0,2 кг.

#### 4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

На устройство установлен гарантыйный срок 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при покупке устройства у авторизованного дилера предприятия-изготовителя.

Список авторизованных дилеров размещается на сайте завода-изготовителя [www.argus-spectr.ru](http://www.argus-spectr.ru).

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при представлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства у одного из авторизованных дилеров.

4.4 Гарантные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантного срока будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантыйный срок продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО "АРГУС-СПЕКТР"

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: [mail@argus-spectr.ru](mailto:mail@argus-spectr.ru)

[www.argus-spectr.ru](http://www.argus-spectr.ru)

#### 2 Комплектность

2.1 Комплектность МВ1-ПРО соответствует таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол.
СТФВ.425113.012	Модуль входной магнитоконтактный радиоканальный МВ1-ПРО	1 шт.
СПНК.433673.004	Комплект принадлежностей:	1 шт.
СПНК.731147.132	Крышка с магнитом	1 шт.
	Основание (для магнита)	1 шт.
	Извещатель ИО102-2 (магнит и геркон)	1 шт.
	Резистор 5,6 кОм	2 шт.
	Батарея литиевая CR123A (установлена в устройство)	1 шт.
	Батарея литиевая CR2032 (установлена в устройство)	1 шт.
	Памятка по применению	1 шт.
СТФВ.425113.012 ПС	Паспорт	1 экз.

#### 3 Свидетельство о приемке

##### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК



Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

Модуль входной магнитоконтактный радиоканальный

МВ1-ПРО

Паспорт

СТФВ.425113.012 ПС

Ред. 1.2

#### 1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Модуль входной магнитоконтактный радиоканальный МВ1-ПРО предназначен для приёма извещений по входному шлейфу сигнализации от извещателей пожарных с выходными контактами реле на замыкание или от различных датчиков состояния системы пожарной сигнализации и пожаротушения.

1.2 Модуль имеет встроенный магниточувствительный элемент (геркон или другой элемент, выполняющий эту функцию, далее – "контакт") и вход для подключения пожарного или технологического шлейфа сигнализации (ШС).

1.3 Расстояние срабатывания контакта в МВ1-ПРО – не менее 5 мм, расстояние размыкания – не более 15 мм (для цилиндрического магнита из комплекта поставки в месте расположения указателя на корпусе МВ1-ПРО).

