

Таблица 1 – Перечень оборудования

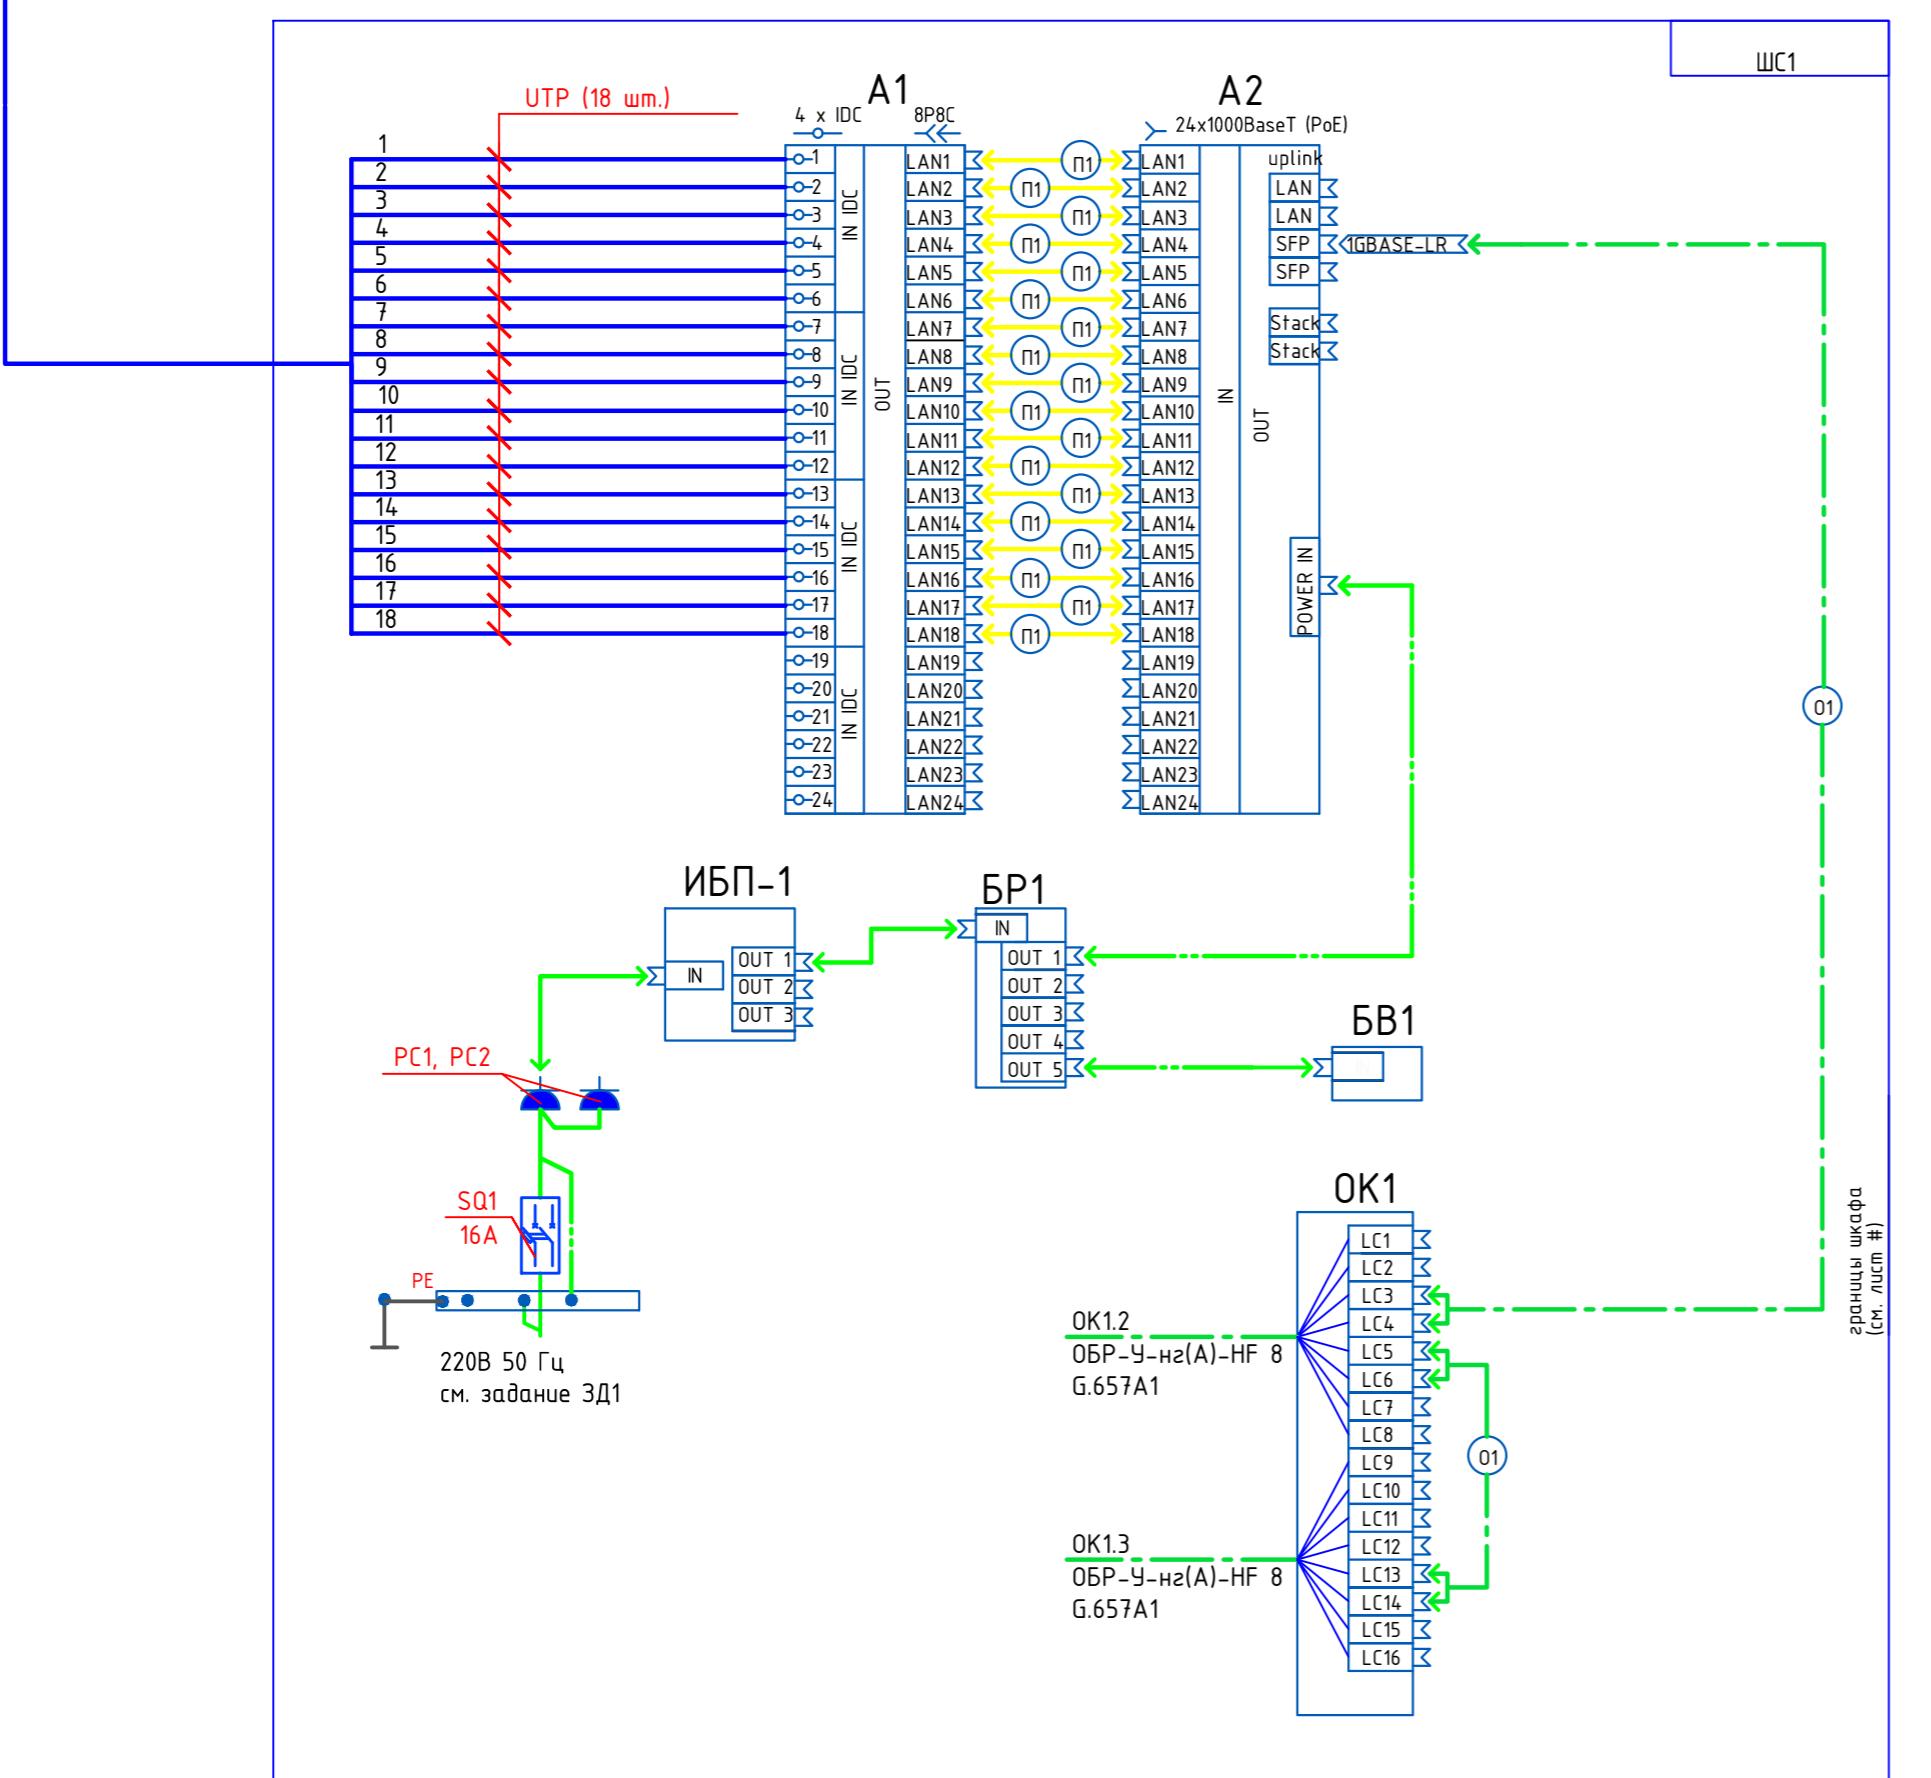


Таблица 2 – Расчет бюджета РоЕ

Маркеровка оборудования	Наименование оборудования	Кол.	Потреб., Вт (макс.)	Сумм. потреб., Вт	Бюджет., Вт
BK4.1,..., BK4.18	Видеокамера IP	17	12,1	218,5	
		1	12,8		
					360

1. Подключение силового оборудования внутри сетевого шкафа выполнить кабелем ВВГнг-LS 3*2,5 мм.
2. Автоматические выключатели и розетки с защитным контактом в сетевом шкафу установить на DIN рейку панели 19". Выполнить заземления шкафа и DIN рейки.

Схема подключения электропроводок сетевого шкафа III Г1